


# SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZRASZACZY



Sterownik Perrot WaterContol SC 12

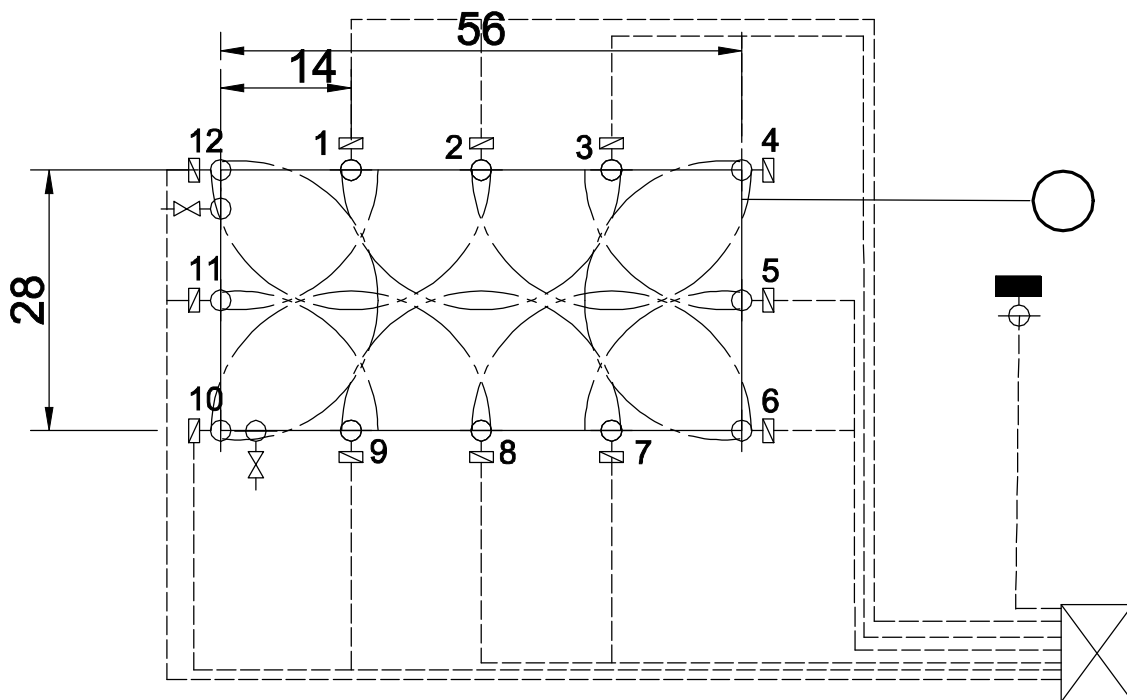

Układ pomiarowo-upustowy  
zamontowany w studzience rewizyjnej  $\varnothing 1500$  mm



Zraszacz sektorowy HYDRA-M WVAC  $\varnothing 11$ ; R 15m;  $8.0\text{m}^3/\text{h}$ ; 3,6bar



Króciec 3/4" z zaworem kulowym  $\varnothing 20$  mm do podłączenia  
zraszacza sektorowego przestawnego na trójnogu ZE 30 WF



Czujnik deszczu

## Rurociągi

————— HDPE 100 PN10  $\varnothing 63\text{mm}$  SDR 17 RC

----- Przewód sterujący YKY 3\*1,5mm<sup>2</sup>

Firma "R-M Projekt" Radosław Mieczkowski  
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. 509405930

**ZADANIE: PROJEKT KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. J. IWASZKIEWICZA  
W CIECHANOWCU DZIAŁKA nr. ewid. 3032**  
Adres: 18-230 Ciechanowiec ul. Szkolna 8

Data  
luty 2016

Temat: SCHEMAT ROZMIESZCZENIA  
ZRASZACZY

Nr rysunku

Projektant:  
mgr inż.  
Radosław  
Mieczkowski

BRANŻA WOD-KAN  
Numer uprawnień:  
PDL/0043/POOS/08

Podpis: