


STUDZIENKI INSPEKCYJNO POŁĄCZENIOWE
NA PRZYŁĄCZU DO BUDYNKU MIESZK. NR 29
średnicy min. 400mm z kinetą PP

Nr studzienki	Dy (mm)	L (mm)	Hk (mm)	Wartość h (mm)	Wartość H (mm)	Typ kinety
S1	160	578	450	1200	1650	Przepływowa
S2	200	619	638	922	1560	Przepływowa (kineta kął 90°)

Uwaga: włączenia rurociągów wykonać do kinet nadając kierunek włączenia za pomocą łuków lub na wkładkę "in - situ"

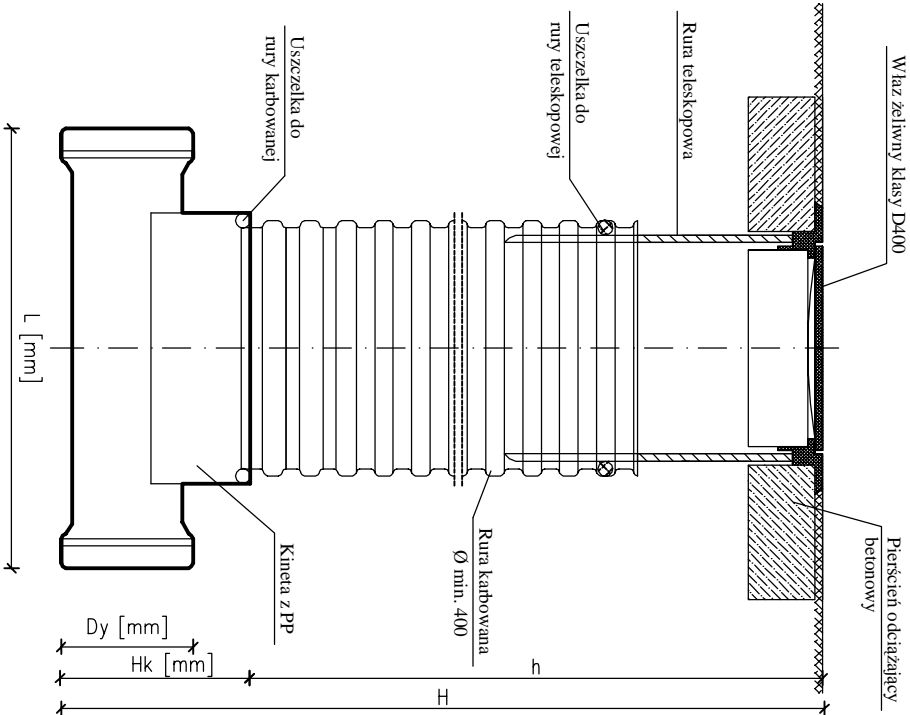

Usługi PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10 tel. 602 236 419 e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl			
OBIEKT : przepompownia ścieków wraz z jej ogrodzeniem oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej - tłocznej			
ADRES bud.: obręb geod. Krzyżewo gm. Sokoły dz. nr geod. 81/2 (oraz nr geod. 38/2 i 102 dotyczy przyłącza do bud. mieszk. Nr 29)			
INWESTOR : Powiat Wysokomazowiecki		SKALA schemat	
NAZWA RYSUNKU: studzienki inspekcyjne na przyłączu do bud. mieszk. Nr 29		Nr rys. 7	DATA 16.06.2015.
PROJEKTANT mgr inż. Iwona Bukłaho upr. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. nr PDL0137/P00S/13		PODPIS	
WSPÓŁPRACA mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. sieci i instal. sanit. nr BI / 372 / 89		PODPIS	